


Société PLAST-O.i

Fiche Technique gamme FRIGO

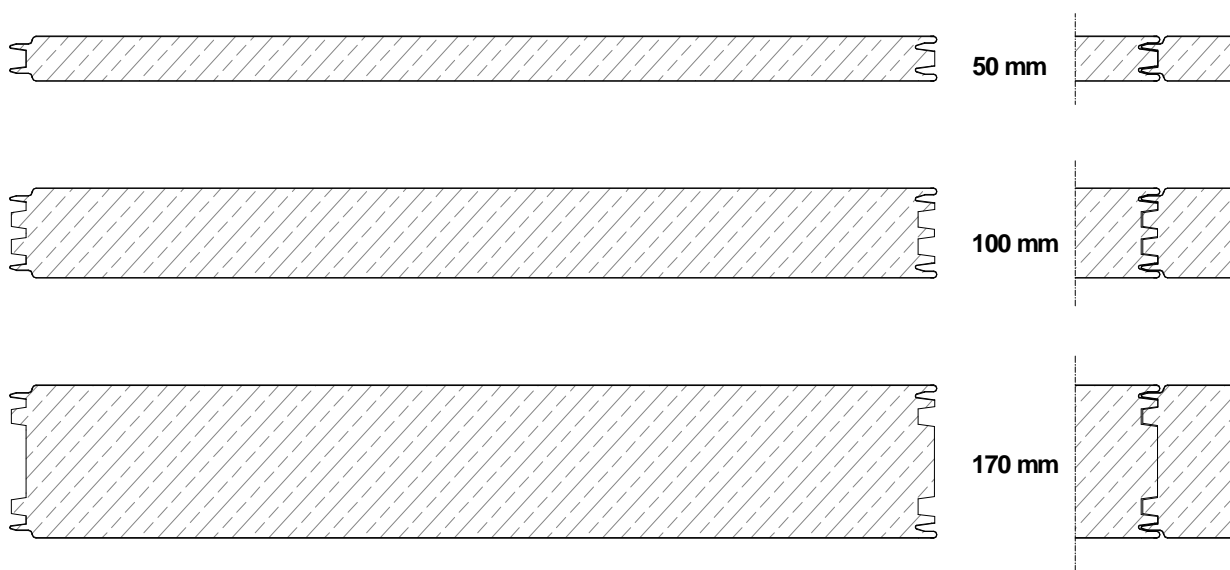

DOMAINE D'APPLICATION

Locaux à température régulée, tertiaires industriels et agricoles. Constructions modulaires.

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

Epaisseur mm	U W/m ² K	Poids m ²
50	0,474	12,75
80	0,296	13,95
100	0,237	14,75
140	0,169	16,35
170	0,139	19,85

Notre gamme de panneau sandwich frigo couvre les épaisseurs du 50 mm au 170 mm par plage de 10 mm. Les données présentées ci contre donnent les caractéristiques des épaisseurs les plus courantes.

Largeur utile : 1100 mm

Largeur totale : 1128 mm

Longueur : 2000 mm à 12000 mm

NATURE DE L'AME

Mousse rigide de polyuréthane à cellule fermée.

Densité : 40kg/m³.

Lambda : 0,0237 W/m²K rapport BASF du 5/03/2010 établi suivant EN 12667.

NATURE DES PAREMENTS

Acier : S320 GD Z225 en épaisseur de 50/100 ou 63/100, blanc RAL 8807.

Laque : Polyester (SP) 25μ ou polyfluorure de vinylidène (PVDF) 35μ.

Aspect : plan ou micro nervuré. Qualité alimentaire.

PLAST-O.i 28 rue Benoite Boulard ZI 2 97410 Saint-Pierre RCS 405331612 com@plastoi.com


TEL : 0262 35 72 45 GSM : 0692 86 87 72 FAX : 0262 35 29 61

Société PLAST-O.i

Fiche Technique gamme FRIGO

MISE EN OEUVRE

Ci-dessous les règles élémentaires pour la mise en œuvre des butyls suivant le type de paroi et de température. Pour le dimensionnement des plafonds et sols, nous consulter. Pour le traitement des ponts thermiques, se conformer au DTU 45.1.

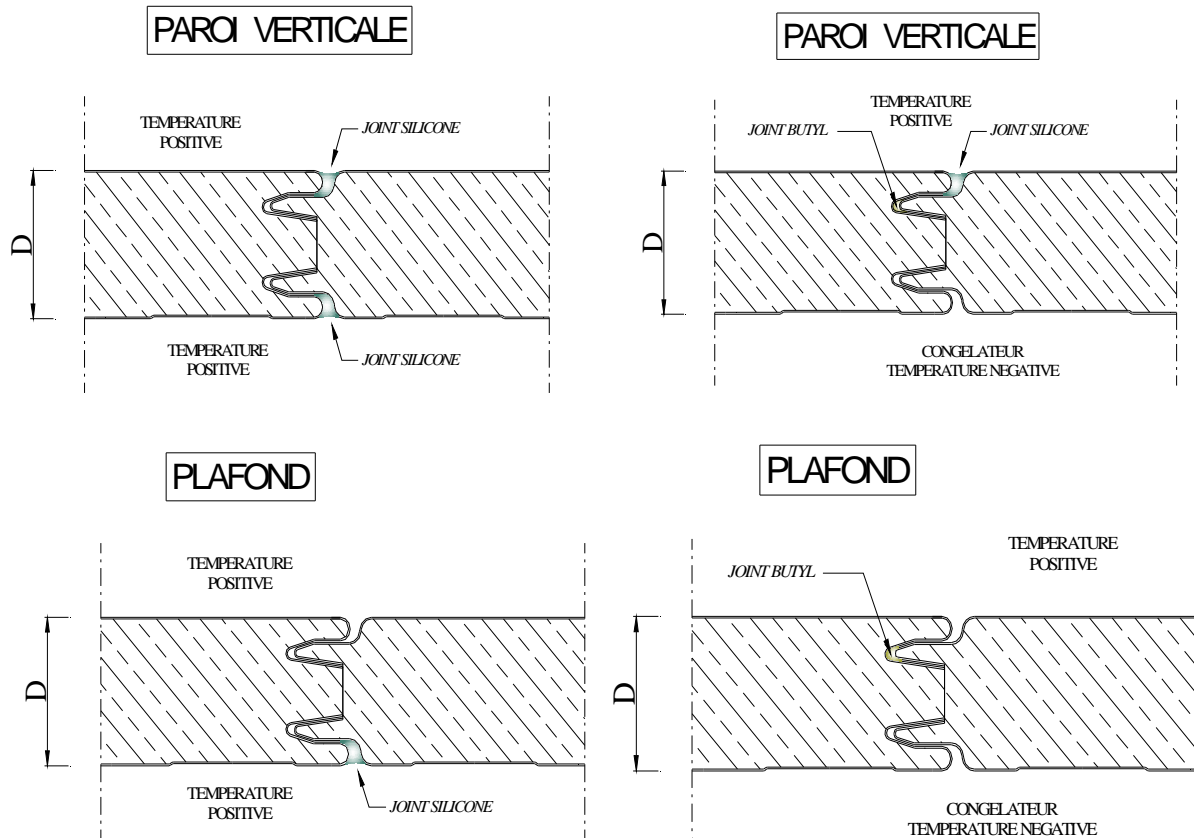

NOS PRINCIPALES REFERENCES

Abattoirs crête d'or et Sica Viande Pays, boulangerie Yong, Entrepôt ID'LOGISTICS, Payet SALADE, Ovocoop, Couvée d'Or, Cap Bourbon ...

Nos produits bénéficient d'une garantie décennale.

ACCESSOIRES ET PORTES

Nous fabriquons dans nos ateliers et sur mesure les portes – porte pivotante, de service, va et vient et coulissante- et rideaux à lanière. Nous commercialisons tous les accessoires nécessaires au montage d'une chambre froide.

PLAST-O.i 28 rue Benoite Boulard ZI 2 97410 Saint-Pierre RCS 405331612 com@plastoi.re

TEL : 0262 35 72 45 GSM : 0692 86 87 72 FAX : 0262 35 29 61
